


DTT-04

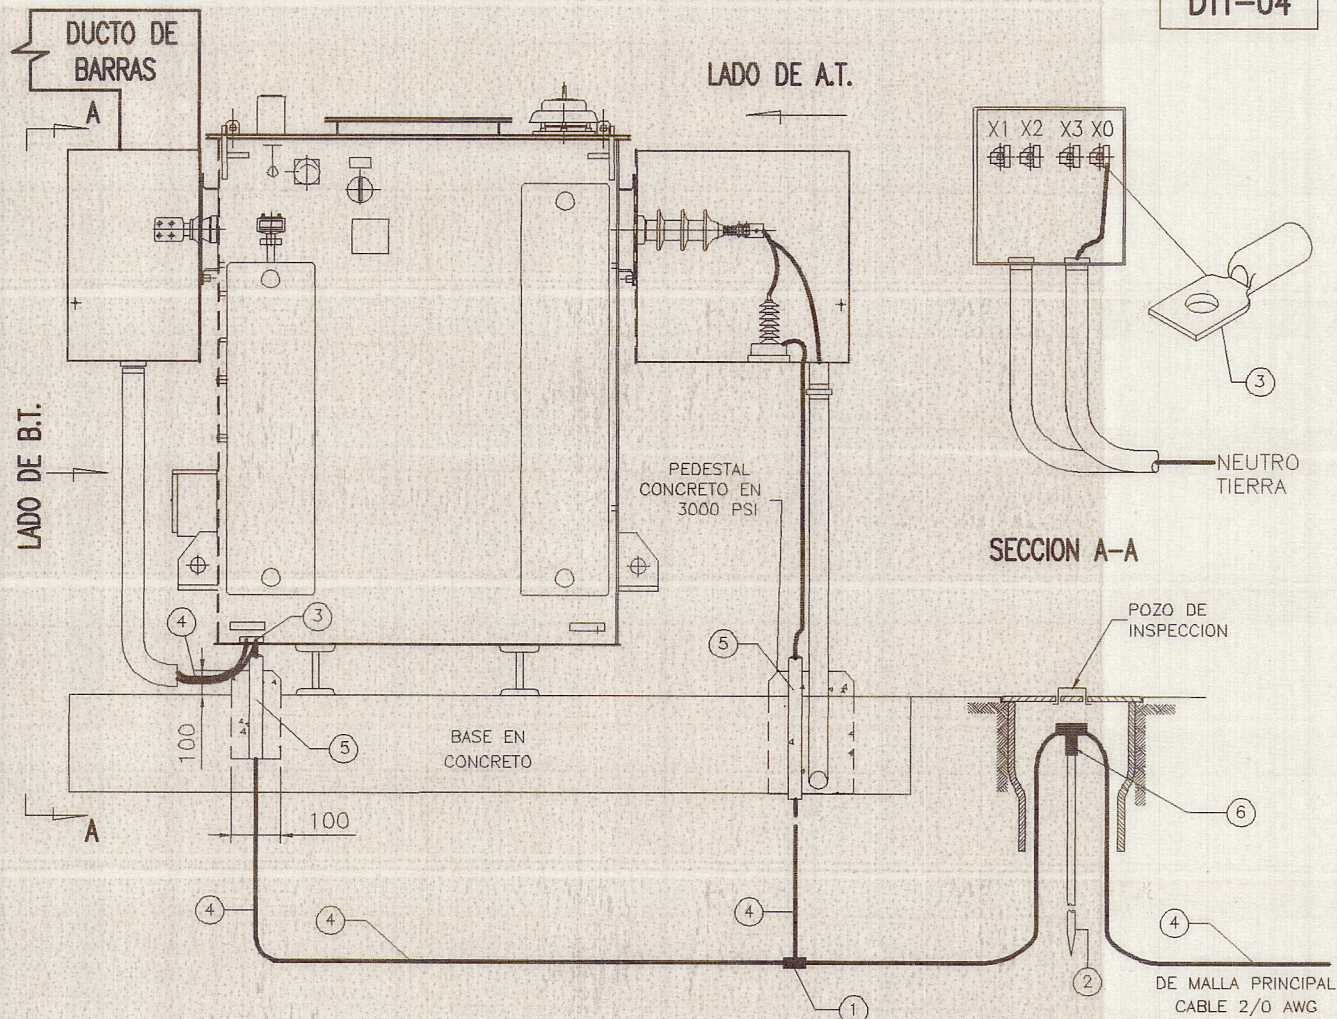

LISTA DE MATERIALES

ITEM	IGUAL O EQUIVALENTE A		CANT.	UNID.	DESCRIPCION
	REF.	MARCA			
1	TAC-2G1V	CADWELD	1	UN	SOLDADURA EXOTERMICA EN "T" PARA CABLE No. 2/0 AWG A 2/0 AWG
2			1	UN	VARILLA COPPERWELD $\phi$ 5/8" x 10'
3	YA26-N	BURNDY	2	UN	TERMINAL DE COMPRESION PARA CABLE DE CU No. 2/0 AWG PARA PERNO DE $\phi$ 3/8"
4			20	ML	CABLE DE Cu TRENZADO No. 2/0 AWG AISLADO/DESNUDO
5			2	UN	NIPLE DE TUBERIA METALICA RGS DE 3/4"x500mm
6	GTC-312G	CADWELD	1	UN	SOLDADURA EXOTERMICA CABLE DE COBRE No. 2/0 AWG A VARILLA DE 5/8"
7			2	UN	VARILLA COPPERWELD $\phi$ 5/8" x 10'

N°. PL. OTEPI:  
P0201-GE-51-PL-009

N°. PL. CLIENTE:  
RT-11-P-018-E

EC-12

CONFORME AOBRA	A.Q.P.	R.A.C.	R.A.C.	16-01-04	
REV.	DESCRIPCION	DIBUJO	REVISO	APROBO	FECHA
REVISIONES					



PETROLEOS DEL PERU  
PETROPERU S.A.  
REFINERIA TALARA



REEMPLAZO DE EQUIPOS Y MEJORAS  
UDP-UDV  
REFIENRIA TALARA  
DETALLES TÍPICOS DE PUESTA A TIERRA  
TRANSFORMADOR DE POTENCIA  
1000 KVA

HOJA N°	5	DE	12	REV.
ARCHIVO	RT11P018E-Z0.DWG			Z0

CONSORCIO OTC